



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 18943

Серия ВУ № 0015527

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; место нахождения: ул. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; телефон: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»); сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100258222; место нахождения: ул. Якубовского, 52, 220018, г. Минск, Республика Беларусь; телефон: +375 17 365 54 09; адрес электронной почты (e-mail): sbyt@bylectrica.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»); место нахождения: ул. Якубовского, 52, 220018, г. Минск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ

Выключатели установочные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок (товарный знак Bylectrica), наименования и типы выключателей согласно приложению № 1 на трех листах (бланки ВУ 0007220, ВУ 0007221, ВУ 0007222).

ТУ РБ 100258222.001-2000 «Выключатели установочные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8536 50 070 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 24 – 27 от 30.06.2016, № 6 от 17.02.2017, № 24 от 21.08.2019, № 110 от 27.12.2019, № 39 от 12.08.2020, выданные испытательной лабораторией Производственного унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0030; протокол испытаний № 30399 ЭБ от 21.08.2019, выданный испытательным центром научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0085, протокол испытаний № 32445 ЭБ от 06.08.2020, выданный испытательным центром научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085. Отчет по инспекционному контролю сертифицированной продукции от 22.10.2019.

Схема сертификации – Гс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования».

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 03030 от 20.03.2018, выданный аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 18604 (бланк ВУ 0015318).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.11.2020 ПО 07.07.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Березинский Евгений Викторович

Малькевич Мария Александровна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 18943

Наименование выключателя установочного (разновидность) 1	Типы выключателей 2
Выключатель для бытовых электрических звонков для открытой установки со световой индикацией	A1 1-893
Выключатель для бытовых электрических звонков для открытой установки	A1 1-894
Выключатель для бытовых электрических звонков для скрытой установки	C1 4-895
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки	C1 4-003, C1 6-122, C1 6-158, C1 10-159, C1 4-226, C1 6-227, C1 6-800, C1 10-801, C1 6-830, C1 10-831, C1 6-834, C1 10-835, C1 10-860, C1 10-876, C1 10-2001, C1 10-856, C1 6-780, C1 10- 781
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки	A1 4-001, A1 4-116, A1 6-131, A1 10-132, A1 10-2101, A1 6-2111, A1 10-2201, A1 10-2203, A1 6-2211, A1 6-2213
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C1 6-816, C1 10-817, C1 6-826, C1 10-827, C1 10-874, C1 10-2004
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A1 4-100, A1 6-222, A1 10-223
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки со световой индикацией	C1 6-204, C1 10-206, C1 6-230, C1 10-231, C1 6-812, C1 10-813, C1 10-866, C1 10-2007
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки со световой индикацией	A1 6-212, A1 10-214
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки	C5 4-001, C5 6-124, C5 6-164, C5 10-165, C5 4-228, C5 6-229, C5 6-802, C5 10-803, C5 6-832, C5 10-833, C5 6-836, C5 10-837, C5 10-861, C5 10-877, C5 10-892, C5 10-2002, C5 10-857, C5 6-782, C5 10-783
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки	A5 4-001, A5 6-134, A5 10-135, A5 10-2102, A5 6-2112, A5 10-2202, A5 10-2204, A5 6-2212, A5 6-2214
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C5 6-818, C5 10-819, C5 6-828, C5 10-829, C5 10-875, C5 10-2005
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A5 6-224, A5 10-225
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки со световой индикацией	C5 6-205, C5 10-207, C5 6-232, C5 10-233, C5 6-814, C5 10-815, C5 10-867, C5 10-2008
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки со световой индикацией	A5 6-213, A5 10-215
Выключатель установочный трехклавишный для скрытой установки	C05 6-170, C05 10-171, C05 6-234, C05 6-804, C05 10-805, C05 10-235, C05 6-852, C05 10-853, C05 6-858, C05 10-859, C05 10-862, C05 10-878, C05 10-2003

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П. Бережных Евгений Викторович

Малькевич Мария Александровна

ИПТ "Белорусский институт сертификации" (ИП, А. Т. Минская) д.з. 31-2010 г. 1000

Серия ВУ № 0007220

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 18943

1	2
Выключатель установочный трехклавишный для открытой установки	A05 6-137, A05 10-138
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для скрытой установки	C6 6-120, C6 6-173, C6 10-174, C6 6-806, C6 10-807, C6 10-863
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для открытой установки	A6 6-146, A6 10-147
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C6 10-879
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A6 10-868
Выключатель (переключатель) однополюсный на два направления одноклавишный для скрытой установки	C6 10-2061
Выключатель (переключатель) двухполюсный на два направления одноклавишный для скрытой установки	C6/2 6-820, C6/2 10-821, C6/2 6-824, C6/2 10-825, C6/2 6-850, C6/2 10-851, C6/2 10-869, C(6+6) 10-2062
Выключатель (переключатель) двухполюсный на два направления одноклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C6/2 10-880
Выключатель (переключатель) двухполюсный на два направления одноклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A6/2 10-872
Выключатель (переключатель) двойной на два направления двухклавишный для скрытой установки	C(6+6) 6-842, C(6+6) 10-843, C(6+6) 6-846, C(6+6) 10-847, C(6+6) 6-848, C(6+6) 10-849, C(6+6) 10-870
Выключатель (переключатель) двойной однополюсный на два направления двухклавишный для скрытой установки	C6/2 10-2063
Выключатель (переключатель) двойной на два направления двухклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C(6+6) 10-881
Выключатель (переключатель) двойной на два направления двухклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A(6+6) 10-873
Выключатель (переключатель) однополюсный на два направления и с одним положением «включено» двухклавишный для скрытой установки с самовозвратом	C4 10-890
Выключатель (переключатель) однополюсный на два направления и с одним положением «включено» двухклавишный для открытой установки с самовозвратом	A4 10-891
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C1 4-472, C1 6-473, C1 6-481, C1 10-482, C1 6-524, C1 10-525, C1 6-532, C1 10-533, C1 6-536, C1 10-537, C1 10-550, C1 10-558, C1 10-3001

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

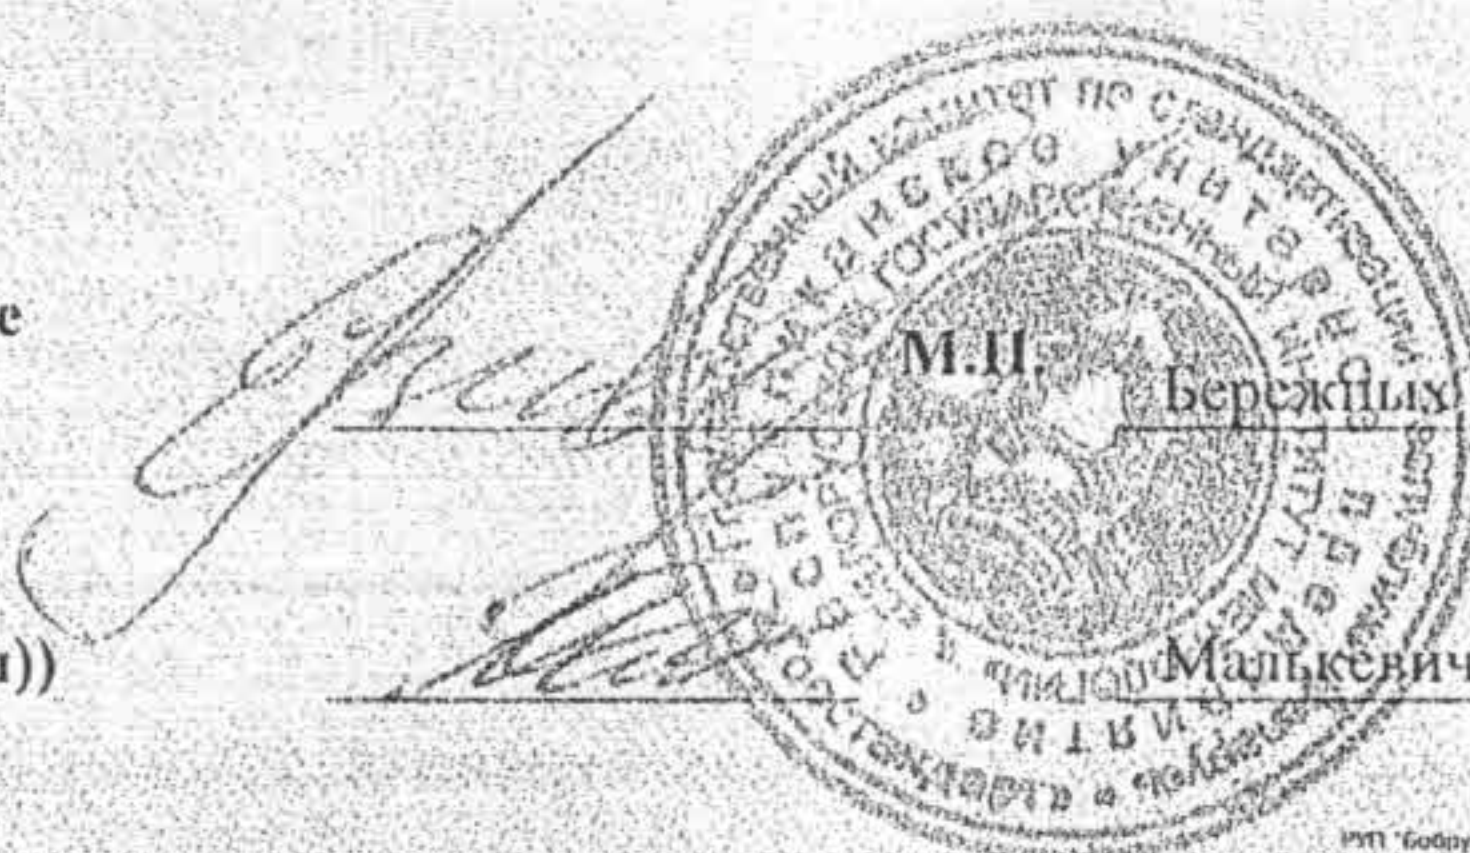
М.П.

Бережных Евгений Викторович

Малькович Мария Александровна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 18943

1	2
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C5 4-475, C5 6-476, C5 6-484, C5 10-485, C5 6-526, C5 10-527, C5 6-534, C5 10-535, C5 6-538, C5 10-539, C5 10-551, C5 10-559, C5 10-561, C5 10-3002
Выключатель установочный трехклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C05 6-487, C05 10-488, C05 6-528, C05 10-529, C05 6-540, C05 10-541, C05 6-542, C05 10-543, C05 6-548, C05 10-549, C05 10-552, C05 10-560, C05 10-3003
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C6 6-490, C6 10-491, C6 6-530, C6 10-531, C6 10-553
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки со световой индикацией для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C1 10-556, C1 10-3007
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки со световой индикацией для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C5 10-557, C5 10-3008
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с самовозвратом	C1 10-896, C1 10-897, C1 10-884, C1 10-886
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки с самовозвратом	C5 10-882, C5 10-883, C5 10-885, C5 10-887
Выключатель двухполюсный одноклавишный для скрытой установки	C2 10-840, C2 10-841
Выключатель двухполюсный одноклавишный для открытой установки	A2 10-844
Выключатель двухполюсный одноклавишный для открытой установки пылебрызгозащищенный	A2 10-845
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с биркой	C1 4-736, C1 4-737, C1 10-744, C1 10-745
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с самовозвратом с биркой	C1 4-732, C1 4-733, C1 10-740, C1 10-741
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки с биркой	A1 4-738, A1 10-746
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки с биркой пылебрызгозащищенный	A1 4-739, A1 10-747
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки с самовозвратом с биркой	A1 4-734, A1 10-742
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки с самовозвратом с биркой пылебрызгозащищенный	A1 4-735, A1 10-743
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки пылеустраняющий	A1 10-2131, A1 6-2141
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки пылеустраняющий	A5 10-2132, A5 6-2142

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П. Бережных Евгений Викторович

Малькевич Мария Александровна

ИПТ "Бюро качества" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц № 31-2010, г. 0060

Серия ВУ № 0007222